


LEGENDE : _____ CABLAGE USINE _____ CABLAGE INSTALLATEUR

□ BORNE DE RACCORDEMENT - - - - - SHUNT PUMP DOWN

DESSINE :	TC	H	23/01/2019	MISE A JOUR	TC
VERIFIE :	TC	C	19/09/2006	MISE A JOUR	TC
DATE DE CREATION :		F	18/07/2007	RAJOUT DIVERS RES.	TC
		G	17/07/2012	MISE A JOUR	TC
INDICE		DATE		MODIFICATION	VISA

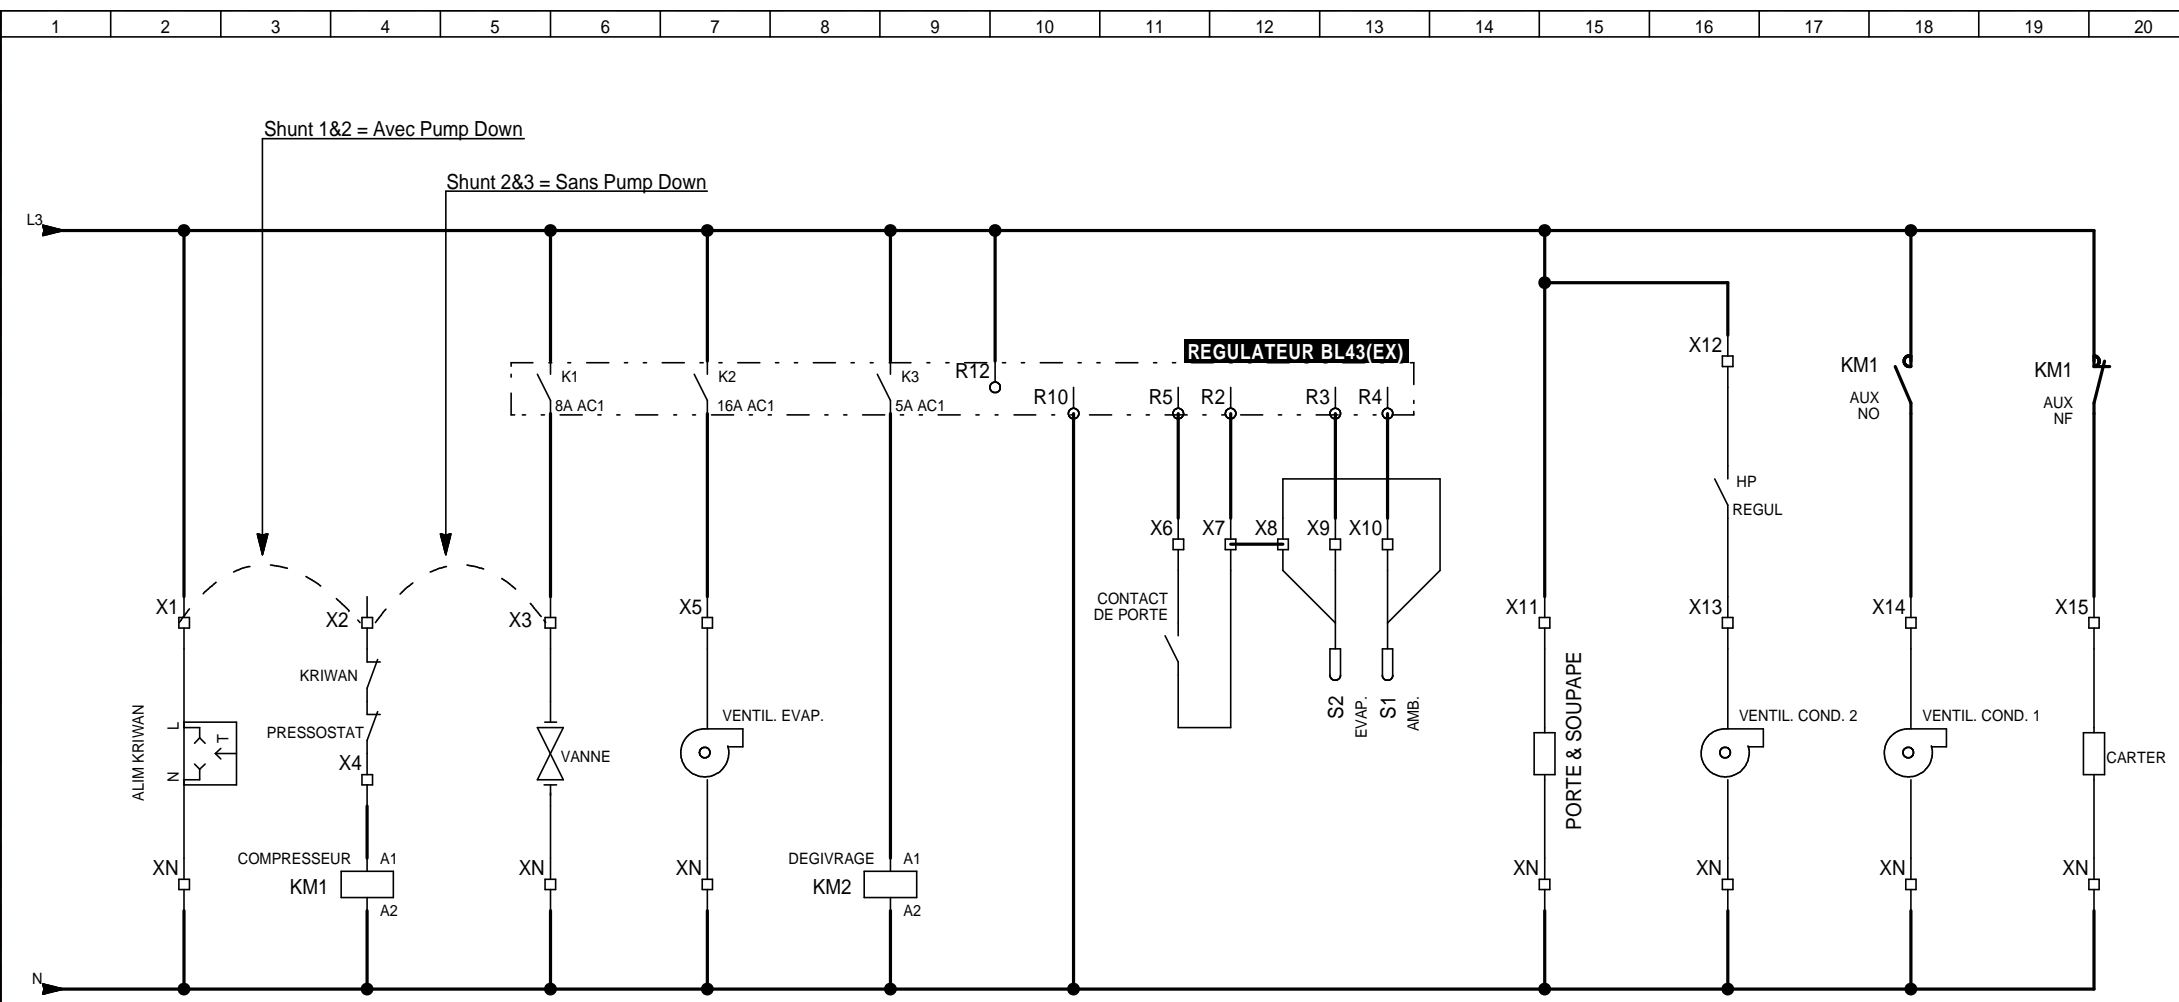

LEGENDE :

CABLAGE USINE
 CABLAGE INSTALLATEUR

BORNE DE RACCORDEMENT
 SHUNT PUMP DOWN

ESF
94190 VILLENEUVE ST GEORGES

DESSINE :	H	23/01/2019	MISE A JOUR	TC
VERIFIE :	C	19/09/2006	MISE A JOUR	TC
DATE DE CREATION :	F	18/07/2007	RAJOUT DIVERS RES.	TC
	G	17/07/2012	MISE A JOUR	TC
INDICE	DATE	MODIFICATION	VISA	

Dossier n° :

NT_DM
COFFRET NEGATIF TRI avec DEGIVRAGE MONO
COMMANDE

**BORNIER
ALIMENTATION**

ALIM. GAL NEUTRE	←	NEUTRE	Bleu	N	Bleu
ALIM. GAL PHASE L1	←	PHASE	Noir	L1	
ALIM. GAL PHASE L2	←	PHASE	Noir	L2	
ALIM. GAL PHASE L1	←	PHASE	Noir	L3	

**BORNIER X DE
RACCORDEMENT**

ALIM. KRIWAN	←	PHASE	Noir	1	➤	
KRIWAN & PRESSOSTAT	←	CONTACT	Noir	2		
ELECTROVANNE	←	PHASE	Noir	3		
KRIWAN & PRESSOSTAT	←	CONTACT	Noir	4		
VENTILATION EVAP.	←	PHASE	Noir	5		
CONTACT DE PORTE	←	CONTACT	Noir	6		
CONTACT DE PORTE	←	CONTACT	Noir	7		
SONDE 2 EVAPORATEUR	←	SIGNAL		8		→ SIGNAL
SONDE 2 EVAPORATEUR	←	SIGNAL		9		→ SIGNAL
RESISTANCES PORTE & SOUPAPE	←	PHASE	Noir	10		→ SIGNAL
RESISTANCES PORTE & SOUPAPE	←	PHASE	Noir	11		→ SIGNAL
VENTILO CONDENSEUR 2	←	PHASE	Noir	12		→ CONTACT
VENTILO CONDENSEUR 1	←	PHASE	Noir	13		→ CONTACT
RESISTANCE CARTER	←	PHASE	Noir	14		
ALIM. KRIWAN	←	NEUTRE	Bleu	XN	Bleu	
ELECTROVANNE	←	NEUTRE	Bleu	XN	XN	→ NEUTRE
VENTILATION EVAP.	←	NEUTRE	Bleu	XN	XN	→ NEUTRE
RESISTANCES PORTE & SOUPAPE	←	NEUTRE	Bleu	XN	XN	→ NEUTRE

Shunt 1&2 = Avec Pump Down
Shunt 2&3 = Sans Pump Down

DESSINE :	H	23/01/2019	MISE A JOUR	TC
VERIFIE :	C	19/09/2006	MISE A JOUR	TC
DATE DE CREATION :	F	18/07/2007	RAJOUT DIVERS RES.	TC
	G	17/07/2012	MISE A JOUR	TC
INDICE	DATE	MODIFICATION	VISA	